





Buenos Aires
LA PROVINCIA
Ministerio de
Infraestructura



ANEXO C - IV
CON SUBSIDIO

CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA DEL AREA NORTE
VIGENTE PARA CONSUMOS A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DE 2012

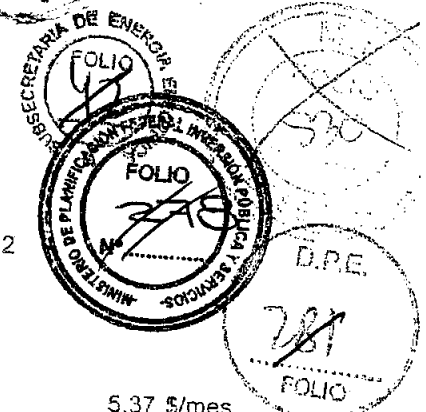

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 KW de demanda)

T1R - RESIDENCIAL (*)

CARGO FIJO		5,37 \$/mes
CARGO VARIABLE 1	(consumo en KWH-Mes ≤ 100)	0,2247 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2	(100 < consumo en KWH-Mes ≤ 200)	0,2676 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3	(200 < consumo en KWH-Mes ≤ 400)	0,3077 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4	(400 < consumo en KWH-Mes ≤ 500)	0,3510 \$/KWh
CARGO VARIABLE 5	(500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	0,4148 \$/KWh
CARGO VARIABLE 6	(700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	0,4894 \$/KWh
CARGO VARIABLE 7	(consumo en KWH-Mes > 1400)	0,6163 \$/KWh

T1RE - RESIDENCIAL ESTACIONAL

CARGO FIJO		44,22 \$/mes
CARGO VARIABLE 1	(consumo en KWH-Mes ≤ 500)	0,1736 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2	(500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	0,2521 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3	(700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	0,3219 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4	(consumo en KWH-Mes > 1400)	0,4574 \$/KWh

T1G - SERVICIO GENERAL BAJOS CONSUMOS

CARGO FIJO		25,27 \$/mes
CARGO VARIABLE	(consumo en KWH-Mes ≤ 1000)	0,4995 \$/KWh

T1G - SERVICIO GENERAL ALTOS CONSUMOS

CARGO FIJO		133,8 \$/mes
CARGO VARIABLE	(1000 < consumo en KWH-Mes < 2000)	0,3741 \$/KWh
CARGO VARIABLE	(consumo en KWH-Mes ≥ 2000)	0,3861 \$/KWh

T1GE - SERVICIO GENERAL ESTACIONAL

CARGO FIJO		60,55 \$/mes
CARGO VARIABLE	(1000 < consumo en KWH-Mes < 2000)	0,3064 \$/KWh
CARGO VARIABLE	(consumo en KWH-Mes ≥ 2000)	0,3187 \$/KWh

T1AP - ALUMBRADO PÚBLICO

CARGO FIJO		20,75 \$/factura
CARGO VARIABLE		0,3564 \$/KWh

T2 - MEDIANAS DEMANDAS (de 10 KW a menos de 50 KW de demanda)

T2BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSION


CARGO FIJO		136,19 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO		37,71 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO		18,16 \$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO		0,1150 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO		0,1076 \$/KWh

288
y
RACIA

Handwritten signature and initials.

243

33



T2MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN

CARGO FIJO	
CARGO POR POTENCIA EN PICO	
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	12,09 \$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,1060 \$/KWh

T3 - GRANDES DEMANDAS

T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (usuarios finales)

CARGO FIJO	132,09 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	50,09 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	21,47 \$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES

CARGO FIJO	111,60 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	20,55 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	8,81 \$/KW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)

Consumo en KWH-Mes <= 500	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0302 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0297 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281 \$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0614 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0609 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0593 \$/KWh
700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0916 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0911 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0895 \$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1541 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1536 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1520 \$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw. Residenciales)




Consumo en KWH-Mes <= 500	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0302 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0297 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0281 \$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0614 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0609 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0593 \$/KWh
700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0916 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0911 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0895 \$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400	

288
4

us B
de ch



Buenos Aires
LA PROVINCIA
Ministerio de
Infraestructura



CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw.No Res)	
Consumo en KWH-Mes < 2000	0,1520 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0698 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0637 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0608 \$/KWh
Consumo en KWH-Mes >= 2000	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0791 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0731 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0702 \$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Alumbrado Público)	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0412 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0407 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0395 \$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300KW de Demanda)	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0799 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0728 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0705 \$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor o igual a 300 KW de Demanda)	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1111 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1040 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1017 \$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1014 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0944 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0921 \$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1349 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1280 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1258 \$/KWh

T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (usuarios finales)	
CARGO FIJO	
CARGO POR POTENCIA EN PICO	192,44 \$/mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	38,34 \$/KW-mes
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES	16,43 \$/KW-mes
CARGO FIJO	
CARGO POR POTENCIA EN PICO	169,10 \$/mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	14,44 \$/KW-mes
CARGOS VARIABLES	6,19 \$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw únicamente T4.)	
Consumo en KWH-Mes <= 500	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0296 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0291 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0275 \$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes <= 700	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0602 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0597 \$/KWh

288
by
TARIFAS

Handwritten signature and initials.





ANEXO

2431

33



Buenos Aires
LA PROVINCIA
Ministerio de Infraestructura



CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400 0,0898 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0892 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0877 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

Consumo en KWH-Mes > 1400 0,1510 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,1504 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,1489 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw. Residencial)

Consumo en KWH-Mes ≤ 500 0,0296 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0291 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0275 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700 0,0602 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0597 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0581 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400 0,0898 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0892 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0877 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

Consumo en KWH-Mes > 1400 0,1510 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,1504 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,1489 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw. No Res)

Consumo en KWH-Mes < 2000 0,0683 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0624 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0596 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

Consumo en KWH-Mes ≥ 2000 0,0775 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0716 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0688 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Alumbrado Público)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0404 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0399 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 0,0387 \$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 50 y 300KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0782 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0713 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 0,0691 \$/KWh

DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 KW de Demanda)

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,1088 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,1019 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 0,0997 \$/KWh

USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 0,0998 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 0,0929 \$/KWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 0,0906 \$/KWh



USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda

288
u

us
De C

243

33

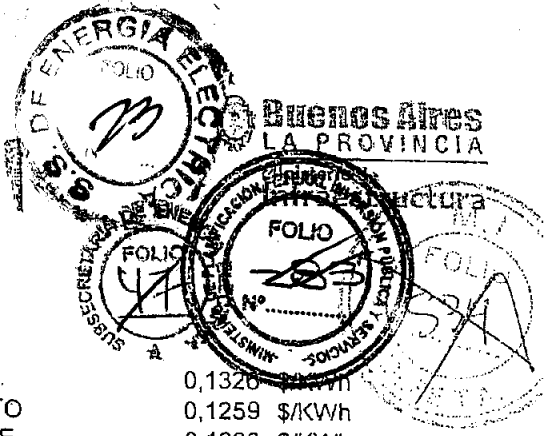

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,1320 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,1259 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,1238 \$/KWh

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 KW de potencia)

CARGO FIJO	70,53 \$/mes
CARGO VARIABLE 1 (consumo en KWH-Mes ≤ 500)	0,3207 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2 (500 < consumo en KWH-Mes ≤ 700)	0,3954 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3 (700 < consumo en KWH-Mes ≤ 1400)	0,4607 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,5977 \$/KWh



TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES

5 KVA monofásico	27 KWh/mes
10 KVA monofásico	43 KWh/mes
15 KVA monofásico	52 KWh/mes
16 KVA monofásico	57 KWh/mes
10 KVA trifásico	70 KWh/mes
15 KVA trifásico	86 KWh/mes
16 KVA trifásico	91 KWh/mes
20 KVA trifásico	108 KWh/mes
25 KVA trifásico	124 KWh/mes
30 KVA trifásico	136 KWh/mes
40 KVA trifásico	166 KWh/mes
50 KVA trifásico	186 KWh/mes
63 KVA trifásico	216 KWh/mes
100 KVA trifásico	251 KWh/mes

T5 - SERVICIO DE PEAJE (para Distribuidores Municipales)

T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (usuarios finales)

CARGO FIJO	28,08 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	46,77 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	20,05 \$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES

CARGO FIJO	22,33 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	15,78 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	6,76 \$/KW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw únicamente T4.)

Consumo en KWH-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0012 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0012 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011 \$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0024 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0024 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0023 \$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0036 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0036 \$/KWh


288
4

[Handwritten signature]

ANEXO

243

33

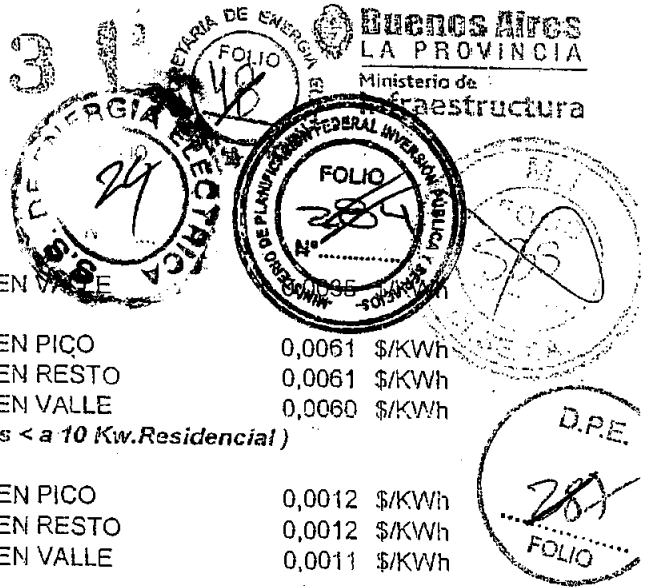



CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE		
Consumo en KWH-Mes > 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw. Residencial)		
Consumo en KWH-Mes <= 500		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0012	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0012	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011	\$/KWh
500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0024	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0024	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0023	\$/KWh
700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0036	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0036	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0035	\$/KWh
Consumo en KWH-Mes > 1400		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0061	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0060	\$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw. No Res)		
Consumo en KWH-Mes < 2000		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0028	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0025	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0024	\$/KWh
Consumo en KWH-Mes >= 2000		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0031	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0029	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0028	\$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Alumbrado Público)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0016	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0016	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0016	\$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300KW de Demanda)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0032	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0029	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0028	\$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 KW de Demanda)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0044	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0041	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0040	\$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0032	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0029	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0028	\$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0044	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0041	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0040	\$/KWh

288
y
página

Handwritten signature or initials.

243

33

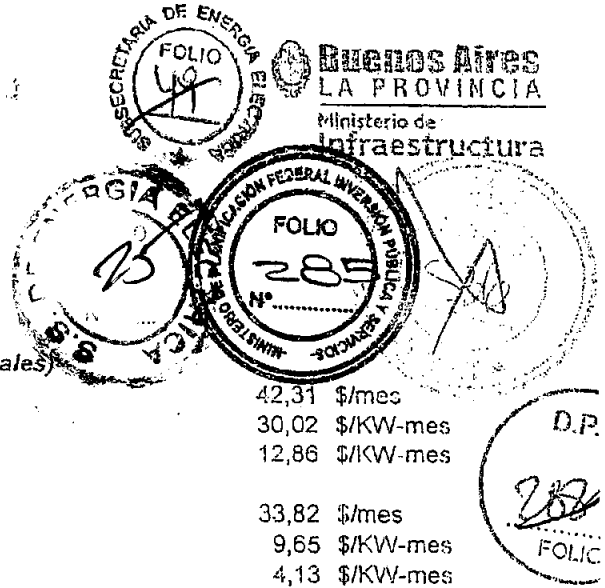

T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSION

SUMINISTROS >= a 50 KW de demanda (usuarios finales)

CARGO FIJO	42,31 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	30,02 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	12,86 \$/KW-mes

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES

CARGO FIJO	33,82 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	9,65 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	4,13 \$/KW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)

Consumo en KWH-Mes <= 500

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0006 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0006 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0005 \$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0012 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0012 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0011 \$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0018 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0017 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0017 \$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0030 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0029 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0029 \$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw. Residencial)

Consumo en KWH-Mes <= 500

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0006 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0006 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0005 \$/KWh

500 < Consumo en KWH-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0012 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0012 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0011 \$/KWh

700 < Consumo en KWH-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0018 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0017 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0017 \$/KWh

Consumo en KWH-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0030 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0029 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0029 \$/KWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 Kw.No Res)

Consumo en KWH-Mes < 2000

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0013 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN RESTO	0,0012 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN VALLE	0,0012 \$/KWh

Consumo en KWH-Mes >= 2000

CARGO VARIABLE POR ENERGIA DEMANDADA EN PICO	0,0015 \$/KWh
--	---------------



288
My

[Handwritten signature]

ANEXO

243

33

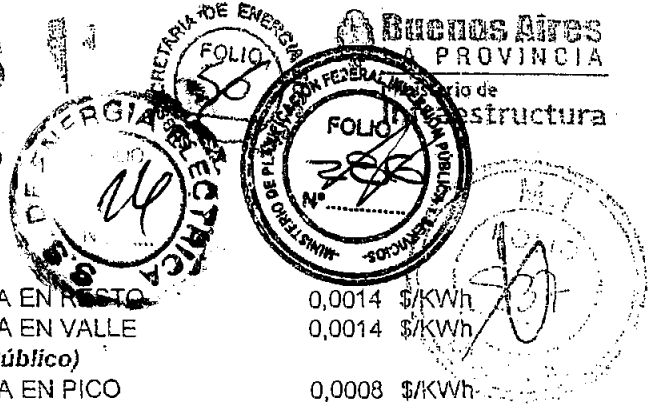

Buenos Aires
PROVINCIA
Ministerio de
Energía y Infraestructura

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0014	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0014	\$/KWh
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Alumbrado Público)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0008	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0008	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0008	\$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros entre 10 y 300KW de Demanda)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0015	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0014	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0014	\$/KWh
DIST. MUNICIPALES (Usuarios finales Suministros Mayor a 300 KW de Demanda)		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0021	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0020	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0020	\$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros entre 50 y 300KW de Demanda		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0015	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0014	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0014	\$/KWh
USUARIOS FINALES Suministros Mayor a 300 KW de Demanda		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0021	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0020	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0020	\$/KWh



T6 - SERVICIO DE PEAJE A USUARIOS DE MEDIANAS DEMANDAS

T6BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

CARGO FIJO	71,55	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	19,9	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	8,53	\$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0190	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,0187	\$/KWh

T6MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN

CARGO FIJO	141,74	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	12,29	\$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	5,27	\$/KW-mes
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0173	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA FUERA DE PICO	0,0172	\$/KWh

RECARGOS POR BAJO COSENO DE FI


SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN	0,032	\$/kVArh
SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN	0,032	\$/kVArh
SUMINISTROS EN ALTA TENSIÓN	0,032	\$/kVArh

SERVICIO DE REHABILITACION




PARA SERVICIO INTERRUMPIDO POR FALTA DE PAGO

TARIFA T1R	12,66	\$
TARIFA T1RE	18,975	\$
TARIFA T1G BC y AC	74,715	\$

Handwritten signature and initials



Buenos Aires LA PROVINCIA Ministerio de Infraestructura



TARIFA T1GE
TATIFA 1AP
TARIFAS 2
TARIFAS 3
TARIFA 4

183,645 \$
229,545 \$
74,715 \$

CARGO POR SERVICIO DE CONEXION

CONEXIONES AEREAS

MONOFASICAS

TARIFA T1R
TARIFA T1RE
TARIFA T1G BC
TARIFA T1G AC
TARIFA T1GE
TATIFA 1AP
TARIFAS 2
TARIFAS 3
TARIFA 4

88,155 \$
125,025 \$
141,405 \$
141,405 \$
200,46 \$
141,405 \$
0 \$
0 \$
156,27 \$



TRIFASICAS

TARIFA T1R
TARIFA T1RE
TARIFA T1G BC
TARIFA T1G AC
TARIFA T1GE
TATIFA 1AP
TARIFAS 2
TARIFAS 3
TARIFA 4

268,365 \$
338,415 \$
430,455 \$
430,455 \$
542,76 \$
430,455 \$
646,65 \$
969,975 \$
422,91 \$

CONEXIONES SUBTERRANEAS

MONOFASICAS

TARIFA T1R
TARIFA T1RE
TARIFA T1G BC
TARIFA T1G AC
TARIFA T1GE
TATIFA 1AP
TARIFAS 2
TARIFAS 3
TARIFA 4

268,365 \$
338,415 \$
430,455 \$
430,455 \$
542,76 \$
430,455 \$
0 \$
0 \$
422,91 \$

TRIFASICAS

TARIFA T1R
TARIFA T1RE

355,665 \$
409,545 \$

288
by

Handwritten signature and initials


ANEXO

33

243




Buenos Aires
LA PROVINCIA
Ministerio de
Infraestructura



TARIFA T1G BC
TARIFA T1G AC
TARIFA T1GE
TARIFA 1AP
TARIFAS 2
TARIFAS 3
TARIFA 4

570,345 \$
656,775 \$
570,345 \$
916,095 \$
1379,52 \$
511,935 \$



CARGO POR HABILITACION DE SUMINISTROS CONJUNTOS DE PEQUEÑA DEMANDA T1

Inmueble integrado por 2 a 10 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina)	1778,33 \$/UF
Inmueble integrado por 11 a 25 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina)	2133,99 \$/UF
Inmueble integrado por más de 25 Unidades Funcionales (vivienda y/o local u oficina)	2845,32 \$/UF

(*) Conforme lo establecido por la normativa vigente, los concesionarios deberán otorgar Tarifa de Interés Social a los suministros que cumplan esa característica hasta un total del 2% de los suministros de Tarifa Residencial

ws
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sr. NESTOR CALLEGARI
Director Provincial de Energía
Ministerio de Infraestructura

288
[Handwritten mark]