


Anexo a la Resolución ENRE N° 85 / 2017

DISTROCUYO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 68/2017

LÍNEAS

N°	Código de Identificación	Descripción	Tensión Nominal kV	km	OBSERVACIONES
1	697	Cruz de Piedra - Agua del Toro.	220	177,87	
2	698	Agua del Toro - Nihuil-2.	220	53,49	
3	699	Anchoris - Cápiz.	132	41,95	
4	5259	Anchoris - Bajo Río Tunuyán.	132	52,9	
5	701	Cruz de Piedra - Anchoris.	132	33,5	
6	704	Cruz de Piedra - Luján de Cuyo N° 1.	132	18,08	
7	705	Cruz de Piedra - Luján de Cuyo N° 2.	132	18,08	
8	706	Cruz de Piedra - San Juan.	220	171,59	
9	707	Cruz de Piedra - Gran Mendoza N° 2.	132	21,98	
10	708	Cruz de Piedra - Gran Mendoza N° 1.	132	21,98	
11	710	Reyunos - Gran Mendoza.	220	188,32	
12	711	Reyunos - Agua del Toro.	220	42,95	
13	712	Montecaseros - Gran Mendoza N° 2.	132	19,06	
14	713	Montecaseros - Gran Mendoza N° 1.	132	19,06	
15	714	Pedro Vargas - Cápiz.	132	122,13	
16	715	Pedro Vargas - San Rafael.	132	15,59	
17	716	Pedro Vargas - Nihuil-1.	132	46,45	
18	4661	Cruz de Piedra - Cañada Honda.	132	125,8	
19	4662	San Juan - Cañada Honda.	132	54,4	
20	5388	Cacheuta - Lujan Cuyo.	132	14	Res SE 17/2014
21	5105	Río Diamante - Los Reyunos	220	7	O&M realizada por Distrocuyo
TOTAL				1266,18	

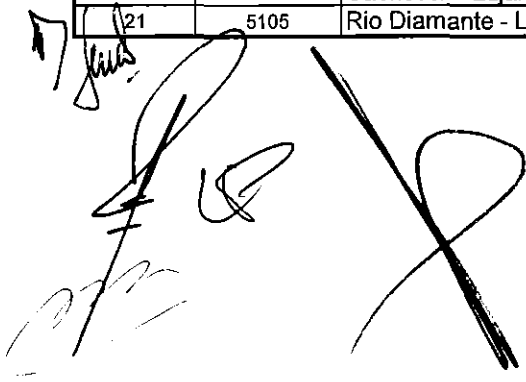


Anexo a la Resolución ENRE N° 85 / 2017

DISTROCUYO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art. 2° de la Resolución ENRE N° 68/2017

TRANSFORMADORES

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV	MVA	Observaciones
1	856	E.T. Anchoris Autotrafo N° 1	132/66/13.2	30	
2	857	E.T. Anchoris Autotrafo N° 2	132/66/13.2	30	
3	859	E.T. Bajo Río Tunuyán Autotrafo N° 2	132/66/13.2	30	
4	1023	E.T. Bajo Río Tunuyán Autotrafo N° 3	132/66/13.2	30	
5	858	E.T. Bajo Río Tunuyán Trafo N° 1	66/13.2	10	
6	4663	E.T. Cañada Honda Trafo N° 1	132/33/13.2	30	
7	5754	E.T. Cápiz Trafo N° 1	132/66/13.2	30	
8	5716	E.T. Cápiz Trafo N° 2	132/66/13.2	30	
9	4269	E.T. Cápiz Trafo N° 3	132/66/13.2	20	
10	1013	E.T. Cruz de Piedra Autotrafo N° 1	220/132/13.2	150	
11	1014	E.T. Cruz de Piedra Autotrafo N° 2	220/132/13.2	150	
12	4437	E.T. Cruz de Piedra Trafo N° 1	13.2/13.2	15	
13	862	E.T. Cruz de Piedra Trafo N° 2	132/66/13.2	60	
14	863	E.T. Cruz de Piedra Trafo N° 3	132/66/13.2	60	
15	4528	E.T. Cruz de Piedra Trafo N° 5	132/66/13.2	60	
16	866	E.T. Luján de Cuyo Trafo N° 17	132/13.2	15	
17	867	E.T. Luján de Cuyo Trafo N° 18	132/13.2	15	
18	868	E.T. Luján de Cuyo Trafo N° 19	132/13.2	15	
19	3287	E.T. Luján de Cuyo Trafo N° 5	132/33/13.2	40	
20	3405	E.T. Luján de Cuyo Trafo N° 6	132/33/13.2	40	
21	869	E.T. Montecaseros Autotrafo N° 1	132/66/13.2	30	
22	870	E.T. Montecaseros Autotrafo N° 2	132/66/13.2	30	
23	4759	E.T. Montecaseros Autotrafo N° 3	132/66/13.2	30	
24	4512	E.T. San Juan Trafo (RESERVA)	132/66/13.2	30	
25	3555	E.T. San Juan Autotrafo N° 1	220/132/13.2	150	
26	1015	E.T. San Juan Autotrafo N° 2	220/132/13.2	150	
27	5566	E.T. San Juan Trafo N° 1	132/33/13.2	45	
28	873	E.T. San Juan Trafo N° 2	132/33/13.2	30	
29	874	E.T. San Juan Trafo N° 3	132/33	15	
30	872	E.T. San Juan Trafo N° 4	132/33/13.2	30	
32	5079	E.T. San Juan Trafo N° 5	132/33/13.2	30	
33	5300	SAN JUAN ATR3 (RESERVA)	220/132/13.2	150	
TOTAL				1580	

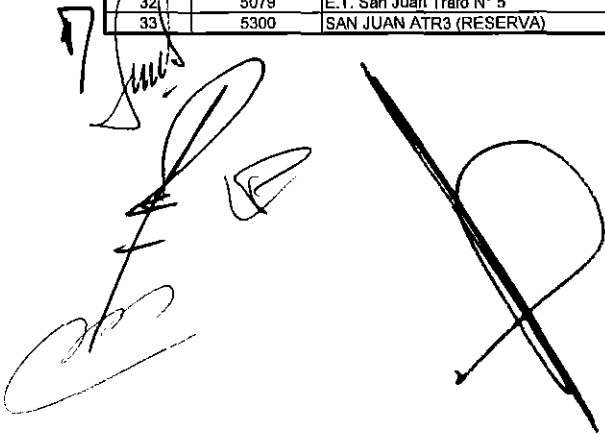

Anexo a la Resolución ENRE N° 05/ 2017
DISTROCUYO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 68/2017

CONEXIONES


N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV		Observaciones
1	875	E.T. Anchoris Salida Piedras Coloradas.	66	1	
2	876	E.T. Anchoris Salida Argentina N° 2.	66	1	
3	877	E.T. Anchoris Salida Argentina N° 1.	66	1	
4	878	E.T. Anchoris Salida CD Anchoris N° 1.	13,2	1	
5	879	E.T. Anchoris Salida CD Anchoris N° 2.	13,2	1	
6	880	E.T. Bajo Río Tunuyán salida Santa Rosa.	66	1	
7	881	E.T. Bajo Río Tunuyán salida Junín.	66	1	
8	882	E.T. Bajo Río Tunuyán salida Coop. Popular Rivadavia.	13,2	1	
9	883	E.T. Bajo Río Tunuyán salida Coop. Alto Verde.	13,2	1	
10	884	E.T. Bajo Río Tunuyán salida Coop. Sub Río Tunuyán.	13,2	1	
11	885	E.T. Cápiz salida Zapata.	66	1	
12	886	E.T. Cápiz salida Tunuyán.	66	1	
13	887	E.T. Cápiz salida San Carlos.	66	1	
14	888	E.T. Cápiz salida Chacón.	13,2	1	
15	889	E.T. Cápiz salida Cápiz.	13,2	1	
16	890	E.T. Cápiz salida Manantiales.	13,2	1	
17	891	E.T. Cruz de Piedra salida Villa Nueva	132	1	
18	892	E.T. Cruz de Piedra salida Barriales.	66	1	
19	893	E.T. Cruz de Piedra salida LC-35.	66	1	
20	894	E.T. Cruz de Piedra salida Rodeo del Medio N° 1.	66	1	
21	895	E.T. Cruz de Piedra salida Rodeo del Medio N° 2.	66	1	
22	896	E.T. Cruz de Piedra salida Godoy Cruz.	66	1	
23	897	E.T. Cruz de Piedra salida Agrelo.	66	1	
24	898	E.T. Cruz de Piedra salida Trafo S.A. Turbo Gas.	13,2	1	
25	899	E.T. Cruz de Piedra salida Tres Esquinas.	13,2	1	
26	900	E.T. Cruz de Piedra salida Videla Aranda.	13,2	1	
27	901	E.T. Cruz de Piedra salida Barrancas.	13,2	1	
28	902	E.T. Cruz de Piedra salida Céspedes.	13,2	1	
29	903	E.T. Cruz de Piedra salida Rusell.	13,2	1	
30	904	E.T. Luján de Cuyo salida PIP Parque Industrial Petroquímico.	132	1	
31	905	E.T. Luján de Cuyo salida San Martín N° 1.	132	1	
32	906	E.T. Luján de Cuyo salida San Martín N° 2.	132	1	
33	907	E.T. Luján de Cuyo salida YPF Pozo N° 1.	33	1	
34	908	E.T. Luján de Cuyo salida YPF Pozo N° 2.	33	1	
35	913	E.T. Montecaseros salida Chimbaz.	66	1	
36	914	E.T. Montecaseros salida Margaritas.	66	1	
37	915	E.T. Montecaseros salida Junín.	66	1	
38	917	E.T. Montecaseros salida Coop. Alto Verde N° 1.	13,2	1	
39	918	E.T. Montecaseros salida Coop. Alto Verde N° 2.	13,2	1	
40	919	E.T. San Juan salida a Fábrica EMA.	132	1	
41	920	E.T. San Juan salida Villa Krause.	132	1	
42	921	E.T. San Juan salida Ullm.	132	1	
43	922	E.T. San Juan salida Punta de Rieles.	132	1	
44	923	E.T. San Juan salida Villa Krause.	33	1	
45	924	E.T. San Juan salida Sarmiento N° 2.	33	1	
46	925	E.T. San Juan salida Pocito N° 2.	33	1	
47	926	E.T. San Juan salida Sarmiento N° 3.	33	1	
48	927	E.T. San Juan salida Rawson N° 2.	33	1	
49	928	E.T. San Juan salida Centro N° 2.	33	1	
50	929	E.T. San Juan salida Scop.	33	1	
51	930	E.T. San Juan salida Centro N° 3.	33	1	
52	931	E.T. San Juan salida Zonda.	33	1	
53	932	E.T. San Juan salida Sarmiento N° 1.	33	1	
54	933	E.T. San Juan salida Fábrica de Cemento Loma Negra.	33	1	
55	934	E.T. San Juan salida Pocito N° 1.	33	1	
56	935	E.T. San Juan salida Rawson N° 1.	33	1	
57	936	E.T. San Juan salida Mariano Moreno.	13,2	1	
58	937	E.T. San Juan salida Ignacio de la Rosa.	13,2	1	
59	938	E.T. San Juan salida República del Líbano.	13,2	1	
60	939	E.T. San Juan salida Hipólito Irigoyen.	13,2	1	
61	940	E.T. San Juan salida Zonda.	13,2	1	
62	941	E.T. San Juan salida Cereceto.	13,2	1	
63	942	E.T. San Juan salida Doctor Ortega.	13,2	1	
64	943	E.T. San Rafael salida Autotrafo N° 1 EMSE.	132	1	
65	944	E.T. San Rafael salida Autotrafo N° 2 EMSE.	132	1	
66	947	E.T. Pedro Vargas salida Autotrafo EMSE.	132	1	
67	1020	P.I. Reyunos salida C.H. Reyunos.	13,2	1	
68	1022	P.I. Reyunos salida C.H. El Tigre.	13,2	1	

Anexo a la Resolución ENRE N° 65/2017
DISTROCUYO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 68/2017

CONEXIONES

Nº	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal KV		Observaciones
69	4021	E.T. Cápiz salida Rosario.	13,2	1	
70	4022	E.T. Cruz de Piedra salida Ronchi.	13,2	1	
71	4023	E.T. Cruz de Piedra salida Patagonia.	13,2	1	
72	4631	E.T. San Juan salida Gran Mendoza.	220	1	
73	4664	E.T. Cañada Honda salida N° 1.	33	1	
74	4665	E.T. Cañada Honda salida N° 1.	13,2	1	
75	5544	E.T. Luján de Cuyo salida YPF N° 1.	132	1	
76	5545	E.T. Luján de Cuyo salida YPF N° 2.	132	1	
			TOTAL	76	

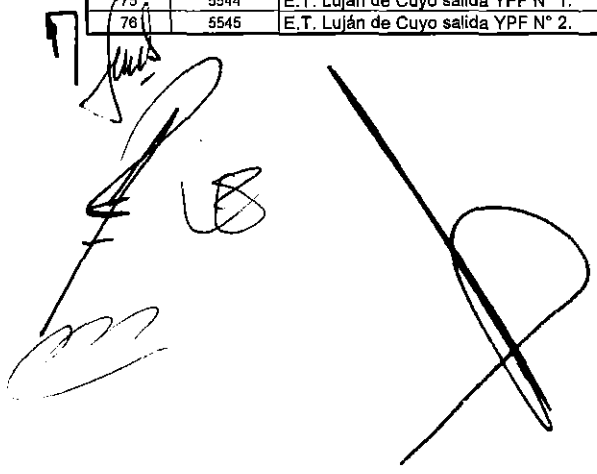

Anexo a la Resolución ENRE N° 85/2017

DISTROCUYO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 68/2017

REACTIVO

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV	MVar	Observaciones
1	4454	E.T. Cápiz Banco de Capacitores N° 1	13,2	2	
2	4455	E.T. Cápiz Banco de Capacitores N° 2	13,2	3	
3	4487	E.T. Anchoris Autotrafo 1 Banco de Capacitores N° 1	13,2	3	
4	4488	E.T. Anchoris Autotrafo 1 Banco de Capacitores N° 2	13,2	3	
5	4489	E.T. Anchoris Autotrafo 1 Banco de Capacitores N° 3	13,2	2	
6	4490	E.T. Anchoris Autotrafo 2 Banco de Capacitores N° 1	13,2	3	
7	4491	E.T. Anchoris Autotrafo 2 Banco de Capacitores N° 2	13,2	2	
8	4492	E.T. Anchoris Autotrafo 2 Banco de Capacitores N° 3	13,2	2	
9	4493	E.T. Bajo Río Tunuyán Banco de Capacitores N° 1	13,2	2	
10	4494	E.T. Bajo Río Tunuyán Banco de Capacitores N° 2	13,2	2	
11	4495	E.T. Bajo Río Tunuyán Banco de Capacitores N° 3	13,2	3	
12	4496	E.T. Bajo Río Tunuyán Banco de Capacitores N° 4	13,2	2	
13	4497	E.T. Bajo Río Tunuyán Banco de Capacitores N° 5	13,2	3	
14	4498	E.T. Bajo Río Tunuyán Banco de Capacitores N° 6	13,2	3	
15	4499	E.T. San Juan Autotrafo 2 Banco de Capacitores N° 1	13,2	15	
16	4500	E.T. San Juan Autotrafo 2 Banco de Capacitores N° 2	13,2	15	
17	4501	E.T. San Juan Autotrafo 2 Banco de Capacitores N° 3	13,2	10	
18	4502	E.T. San Juan Autotrafo 2 Banco de Capacitores N° 4	13,2	5	
19	S/N	E.T. San Juan Autotrafo 1 Banco de Capacitores N° 1	13,2	15	
20	S/N	E.T. San Juan Autotrafo 1 Banco de Capacitores N° 2	13,2	15	
21	S/N	E.T. San Juan Autotrafo 1 Banco de Capacitores N° 3	13,2	10	
22	S/N	E.T. San Juan Autotrafo 1 Banco de Capacitores N° 4	13,2	5	
			TOTAL	125	

