

Anexo a la Resolución ENRE N° 87 / 2017

EPEN

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 71/2017

LINEAS

Nº	Código de Identificación	Descripción	Tensión Nominal kV	km	OBSERVACIONES
1	150	ALTO VALLE - CENTENARIO Tema 1	132	16,6	
2	151	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA Tema 1 Ramal 1	132	15,5	
3	159	ARROYITO - COLONIA VALENTINA Tema 1 Ramal 2	132	43,5	
4	155	ARROYITO - CENTRAL ARROYITO-ARROHI01 Tema 1	132	1	
5	156	ARROYITO - CENTRAL ARROYITO-ARROHI02 Tema 1	132	1	
6	157	ARROYITO - CENTRAL ARROYITO-ARROHI03 Tema 1	132	1	
7	153	ARROYITO - EL CHOCON Tema 1	132	25	
8	154	ARROYITO - EL CHOCON Tema 2	132	25	
9	171	ARROYITO - PLANTA INDUSTRIAL DE AGUA PESADA Tema 1	132	2	
10	172	ARROYITO - PLANTA INDUSTRIAL DE AGUA PESADA Tema 2	132	2	
11	4024	CHIHUIDO II - PUESTO HERNANDEZ Tema 1	132	19,5	
12	160	CHOCON OESTE - EL CHOCON Tema 1	132	3,5	
13	4078	CHIHUIDO II - EL TRAPIAL Tema 1	132	4,9	
14	4655	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA Tema 1	132	142	
15	4656	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA Tema 2	132	142	
16	168	MEDANITO - PUESTO DE SECCIONAMIENTO Tema 1 Ramal 1	132	41	Línea Interprovincial
17	5028	PUESTO DE SECCIONAMIENTO - RINCÓN DE LOS SAUCES Tema 1 Ramal 2	132	69	
18	169	PUESTO DE SECCIONAMIENTO - SENAL PICADÁ Tema 1 Ramal 3	132	18	Línea Interprovincial
19	173	EL CHOCON - PIEDRA DEL AGUILA Tema 1	132	170	
20	174	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PLANICIE BANDERITA Tema 1	132	1,6	
21	5029	RINCÓN DE LOS SAUCES - PUESTO HERNANDEZ Tema 1	132	21	
		TOTAL		765,1	

7 June



Anexo a la Resolución ENRE N° 87 / 2017


EPEN

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 71/2017

TRANSFORMADORES

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV	MVA	Observaciones
1	175	ALTO VALLE 132/33/13.2 30 TP1	132/33/13,2	30	
2	176	ALTO VALLE 132/33/13.2 30 TP2	132/33/13,2	30	
3	3601	ALTO VALLE 132/33/13.2 30 TP6	132/33/13,2	30	
4	186	ARROYITO NEUQ. 132/33/13.2 15 TP1	132/33/13,2	15	
5	196	CNIA. VALENTINA 132/33/13.2 15 TP1	132/33/13,2	15	
6	4079	EL TRAPIAL 132/13.2 15 TP1	132/13,2	15	
7	4620	EL TRAPIAL 132/33/13.2 40 TP2	132/33/13,2	40	
8	177	P. P. BANDERITA 132/33/13.2 15 TP1	132/33/13,2	15	Transformador de reserva a reponer por Acuerdo Instrumental
9	187	PIEDRA DEL AGUILA 132/33/13.2 15 TP1	132/33/13,2	15	
10	188	PIEDRA DEL AGUILA 132/33/13.2 15 TP2	132/33/13,2	15	
11	189	PTO. HERNANDEZ 132/33/13.2 15 TP1	132/33/13,2	15	
12	190	PTO. HERNANDEZ 132/33/13.2 15 TP2	132/33/13,2	15	
13	2637	PTO. HERNANDEZ 132/33/13.2 30 TP3	132/33/13,2	30	
14	2738	PTO. HERNANDEZ 132/33/13.2 30 TP4	132/33/13,2	30	
15	3717	RINCON DE LOS SAUCES 132/33/13.2 15 T2	132/33/13,2	15	
TOTAL				325	

7/1/17

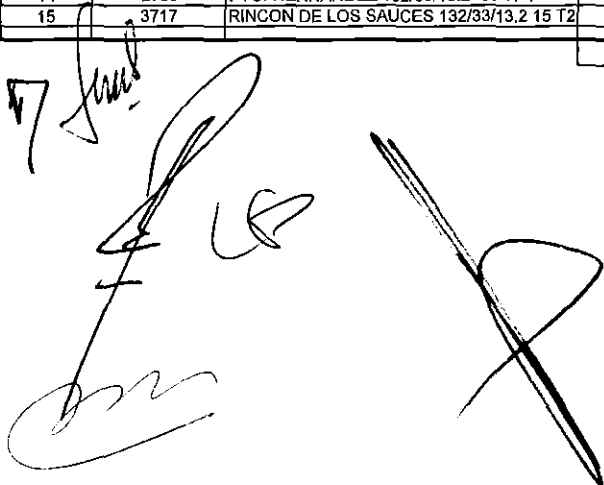

Anexo a la Resolución ENRE N° 27/2017

EPEN

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 71/2017

CONEXIONES

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal KV		Observaciones
1	197	ALTO VALLE 13.2SALIDA CALF 1 (7) IN	13,2	1	
2	198	ALTO VALLE 13.2SALIDA CALF 4 (8) IN	13,2	1	
3	200	ALTO VALLE 13.2SALIDA EDERSA 5 (10) IN	13,2	1	
4	199	ALTO VALLE 13.2SALIDA ERSE 3 (9) IN	13,2	1	
5	202	ALTO VALLE 13.2SALIDA ERSE 7 (12) IN	13,2	1	
6	4255	ALTO VALLE 13.2 KV SALIDA CALF 6 IN	13,2	1	
7	4093	ALTO VALLE 33 KV SALIDA EDERSA 1 IN	33	1	
8	4829	ALTO VALLE 33 KV SALIDA EDERSA 2 IN	33	1	
9	233	ARROYITO 13.2SALIDA EPEN 1 (61) IN	13,2	1	
10	234	ARROYITO 13.2SALIDA PIAP 2 (62) IN	13,2	1	
11	231	ARROYITO 132 SALIDA AGUA DEL CAJON 1 (57) IN	132	1	
12	232	ARROYITO 132 SALIDA AGUA DEL CAJON 2 (58) IN	132	1	
13	230	ARROYITO 132 SALIDA GRAN NEUQUEN (56) IN	132	1	
14	229	ARROYITO 132 SALIDA PLAZA HUINCUL (65) IN	132	1	
15	268	C.VALENTINA 13.2SALIDA PLOTTIER-VALENT. IN	13,2	1	
16	270	C.VALENTINA 33 SALIDA C.O.D. IN	33	1	
17	269	C.VALENTINA 33 SALIDA P.1N. IN	33	1	
18	4080	CHIHUIDO II 132 kv SALIDA CHIHUIDO I IN	132	1	
19	207	CHOCÓN 132 SALIDA CUTRAL-CO IN	132	1	
20	1018	CHOCÓN 132 SALIDA TRAF0 T2CH IN	132	1	
21	1686	CHOCÓN 132 SALIDA TRAF0 4 IN	132	1	
22	4625	EL TRAPIAL 13.2 kv SAL. ALIM. USINA EL TRAPIAL IN	13,2	1	
23	4623	EL TRAPIAL 33kv ALIM.1 A SET CAMPAMENTO CHEVRON IN	33	1	
24	4624	EL TRAPIAL 33kv ALIM.2 A SET CAMPAMENTO CHEVRON IN	33	1	
25	240	P. AGUILA 13.2SALIDA L. ESTE IN	13,2	1	
26	241	P. AGUILA 13.2SALIDA L.OESTE IN	13,2	1	
27	238	P. AGUILA 13.2SALIDA OBRADOR ET 500 IN	13,2	1	
28	235	P. AGUILA 33 SALIDA ALIMENT. EPEN 1 (64) IN	33	1	
29	4094	P. AGUILA 13.2 kv SAL. ALIMENT. MENCUE EPEN (3)IN	13,2	1	
30	251	P.HERNANDEZ 13.2 SAL. BATERIAS 1,3y6 PETROBRAS IN	13,2	1	
31	4576	P.HERNANDEZ 13.2kv ALIM 1 A PETROBRAS IN	13,2	1	
32	4577	P.HERNANDEZ 13.2kv ALIM 2 A PETROBRAS IN	13,2	1	
33	4578	P.HERNANDEZ 13.2kv ALIM.3 A PETROBRAS IN	13,2	1	
34	250	P.HERNANDEZ 13.2kv SAL. BATERIAS 2y5 PETROBRAS IN	13,2	1	
35	248	P.HERNANDEZ 13.2kv SAL. ELECTROBOMBAS PETROBRAS IN	13,2	1	
36	252	P.HERNANDEZ 13.2kv SAL. BATERIAS 7y8 PETROBRAS IN	13,2	1	
37	249	P.HERNANDEZ 13.2kv SAL. TRANSFERENCIA 1 PETROBR. IN	13,2	1	
38	4579	P.HERNANDEZ 13.2KV TRANSFERENCIA 2 A PETROBRAS IN	13,2	1	
39	257	P.HERNANDEZ 13.2SALIDA 10 OLDELVAL IN	13,2	1	
40	242	P.HERNANDEZ 132 SALIDA CHOS (F.MORADO) (69) IN	132	1	
41	243	P.HERNANDEZ 33 SALIDA 1 P.RED SECUNDARIA IN	33	1	
42	244	P.HERNANDEZ 33 SALIDA 2 O. TRASANDINO IN	33	1	
43	245	P.HERNANDEZ 33 SALIDA 3 R. DE LOS SAUCES IN	33	1	
44	246	P.HERNANDEZ 33 SALIDA 4 PETROL.S.JORGE IN	33	1	
45	247	P.HERNANDEZ 33 SALIDA CHIHUIDOS IN	33	1	
46	1601	P.HERNANDEZ 33 SALIDA OLDELVAL IN	33	1	
47	3465	P.HERNANDEZ 33kv S.PTA.IND. AGUA SALADA 1 PIAS1 IN	33	1	
48	1600	P.HERNANDEZ 33kv SAL. PTA.IND. DE AGUA DULCE PIAD IN	33	1	
49	3466	P.HERNANDEZ 33kv S.PTA.IND. AGUA SALADA 2 PIAS2 IN	33	1	
50	205	P.P.BANDERITA 13.2SALIDA ALIMENTADOR EL CHANAR IN	13,2	1	
51	208	P.P.BANDERITA 13.2SALIDA H.C.C. (19) IN	13,2	1	
52	203	P.P.BANDERITA 132 SALIDA MEGA (16) IN	132	1	
53	204	P.P.BANDERITA 33 LINEA P.GRANDE (17) IN	33	1	
54	4416	P.P.BANDERITA 33kv SAL. ALIM. EL CHANAR IN	33	1	
55	4951	P.P.BANDERITA 33kv SAL. ALIM. MARI MENUICO IN	33	1	
56	5030	RINCON DE LOS SAUCES 132 SAL.TP1 C.T.R.SAUCES IN	132	1	
			TOTAL	56	

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and a large 'X' mark.

Anexo a la Resolución ENRE N° 87/2017

EPEN

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 71/2017

REACTIVO

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV	MVar	Observaciones
1		PUESTO HERNANDEZ 33 10 1	33	10	
2		PUESTO HERNANDEZ 33 10 2	33	10	
3		PUESTO HERNANDEZ 13,2 10 3	13,2	10	
TOTAL				30	

Handwritten signatures and initials:
7
LP
CR

Handwritten signature: